

保育室 (9)
VHS 200×200
OA 325 CMH
BOX ②


x2

保育室 (9)
HS 200×200
EA 325 CMH
BOX ③

x2

廊	F
HS	300x300
OA	650 CMH
BOX	①

階	室名	床面積 (㎡)	N値 (㎡/人)	人員 (人)	単位量 (㎡/人・h)	V=20Af/N (㎡/h)	設計換気量 (㎡/h)	備考
1	日常動作訓練室	195.0	5	39	20	780	1,500	
	事務室	35.0	5	7	20	140	300	
	園長室	15.0	5	3	20	60	125	
	医務室	12.0	5	2	20	48	110	
	家族介護教室	22.0	5	7	20	147	200	
	相談室	14.0	5	3	20	56	125	
	保育休憩室	15.0	5	4	20	87	110	
	1才児保育室	105.0	5	21	20	424	900	
	0才児保育室	58.0	5	11	20	212	450	
	乳児・トキメ	14.0	5	5	20	94	125	
	休養室	20.0	5	7	20	134	180	
	更衣室	14.0	5	5	20	94	110	
	子育て支援スペース	38.0	5	8	20	152	300	
2	2才児保育室	105.0	5	21	20	420	900	
	遊戯室	269.0	5	54	20	1,076	2,000	
	食事室	80.0	5	16	20	320	900	
	休憩室	11.0	5	4	20	74	102	
	保育室(1)～(4)	50.0	5	17	20	334	350	
3	保育室(5)～(8)(10)	50.0	5	17	20	334	350	
	保育室(9)	50.0	5	17	20	334	550	

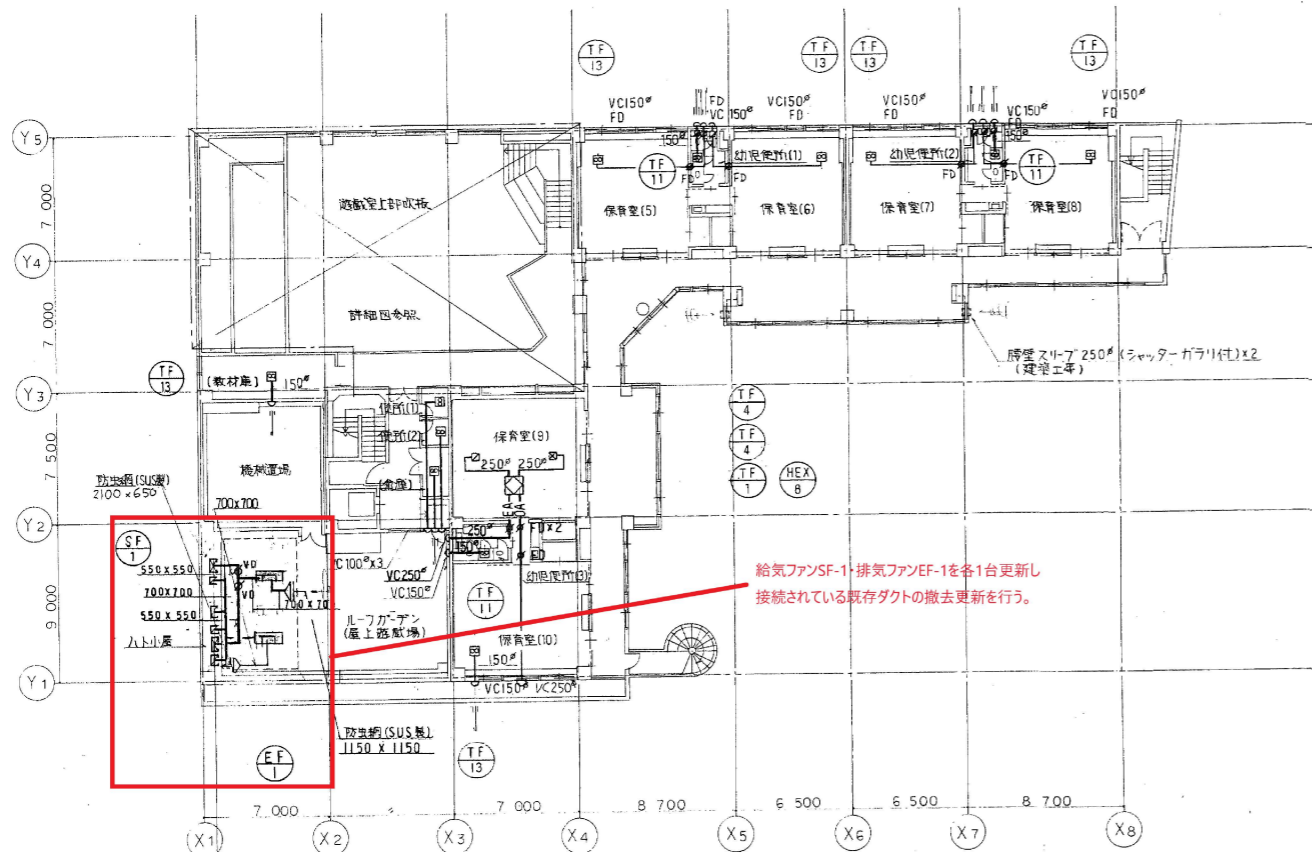

3階ダクト平面図 S=1/200



R階ダクト平面図 S=1/200